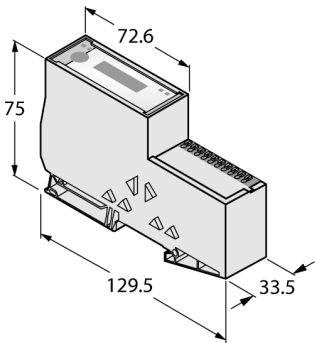


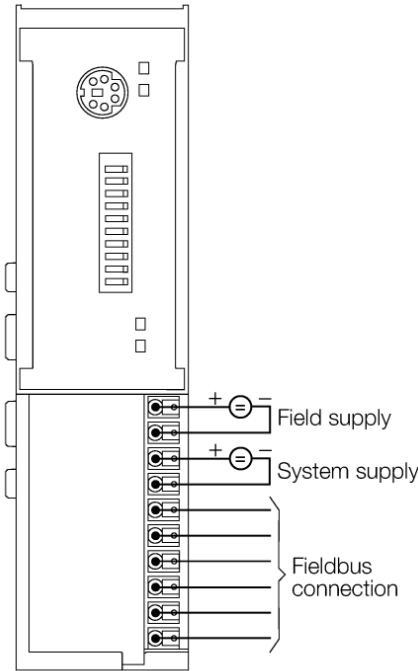
passerelle pour le système d'E/S BL20
Interface pour CANopen
BL20-E-GW-CO



- commutateur DIP pour le réglage de l'adresse de participant
- mode de protection IP20
- 2 x équerre d'arrêt BL20-WEW-35/2-SW
- 1 x plaque d'obturation BL20-ABPL
- avec alimentation intégrée
- LED pour la visualisation de la tension d'alimentation, d'erreurs communes et de bus
- passerelle entre le système BL20 et CANopen
- 1 MBit/s
- bornes push-in

Type	BL20-E-GW-CO
N° d'identification	6827252
Tension d'alimentation	24 VDC
Alimentation du système	24 VDC / 5 VDC
Alimentation	24 VDC
Plage admissible	18...30 VDC
Courant nominal du bus de module	≤ 350 mA
Alimentation max. des modules	8 A
Courant d'alimentation max. du système	0.7 A
Technique de connexion - alimentation en tension	bornes push in
Vitesse de transmission bus de terrain	20 kBit/s...1 MBit/s
Adressage bus de terrain	par interrupteur DIP
Plage d'adresse du bus de terrain	1...63
Connectique bus de terrain	bornes push-in
Raccordement bus de terrain	par interrupteur DIP
Nombre de modules E/S max.	62
Interface de service	douille PS/2
Dimensions (L x H x P)	33.5 x 129.5 x 74.4 mm
Homologations	CE, cULus, Zone 2, Class I, Div. 2
Température ambiante	0...+55 °C
Température de stockage	-25...+85 °C
Humidité relative	15...95 %, pas de condensation autorisée
Test de vibrations	Suivant EN 61131
Contrôle de chocs	Suivant CEI 60068-2-27
Basculer et renverser	Conformément à la norme IEC 60068-2-31
Compatibilité électromagnétique	Suivant EN 61131-2
Mode de protection	IP20
MTTF	486 Années suivant SN 29500 (Ed. 99) 20 °C
Fait partie de la livraison	2 x équerre terminale BL20-WEW-35/2-SW, 1 x plaque d'obturation BL20-ABPL

alimentation du module/alimentation du système





Principe de fonctionnement


Les passerelles BL20 représentent la tête d'une station BL20. Elles permettent de raccorder les participants bus modulaires au bus de terrain supérieur (PROFIBUS-DP, Device-Net, CANopen, Ethernet).

Tous les modules d'électronique BL20 communiquent par un bus de module interne, dont les données sont transmises au bus de terrain moyennant la passerelle, pour que tous les modules E/S puissent être projetés indépendamment du système bus.

Anschlussübersicht

	alimentation en tension L'alimentation de système U_{sys} alimente la passerelle et les modules E/S. L'alimentation de champ U_L alimente les détecteurs et les actuateurs.	Configuration des broches 
	CANopen câble de bus de terrain (exemple): CBC5-572-2M (n° d'identité 6606065) ou RKC5701-5M (n° d'identité 6931035)	Configuration des broches 

Accessoires

Type	No. d'identi-té		Dimensions
BL20-ABPL (2 PCS.)	6827123	plaque de raccordement pour la terminaison d'une station BL20 après le dernier module E/S (2 pièces)	
BL20-WEW-35/2-SW (10 PCS.)	6827124	Angle final pour la fixation mécanique d'une station BL20 (10 pièces)	